


AC/DC24V LCD现场控制开关型接线图

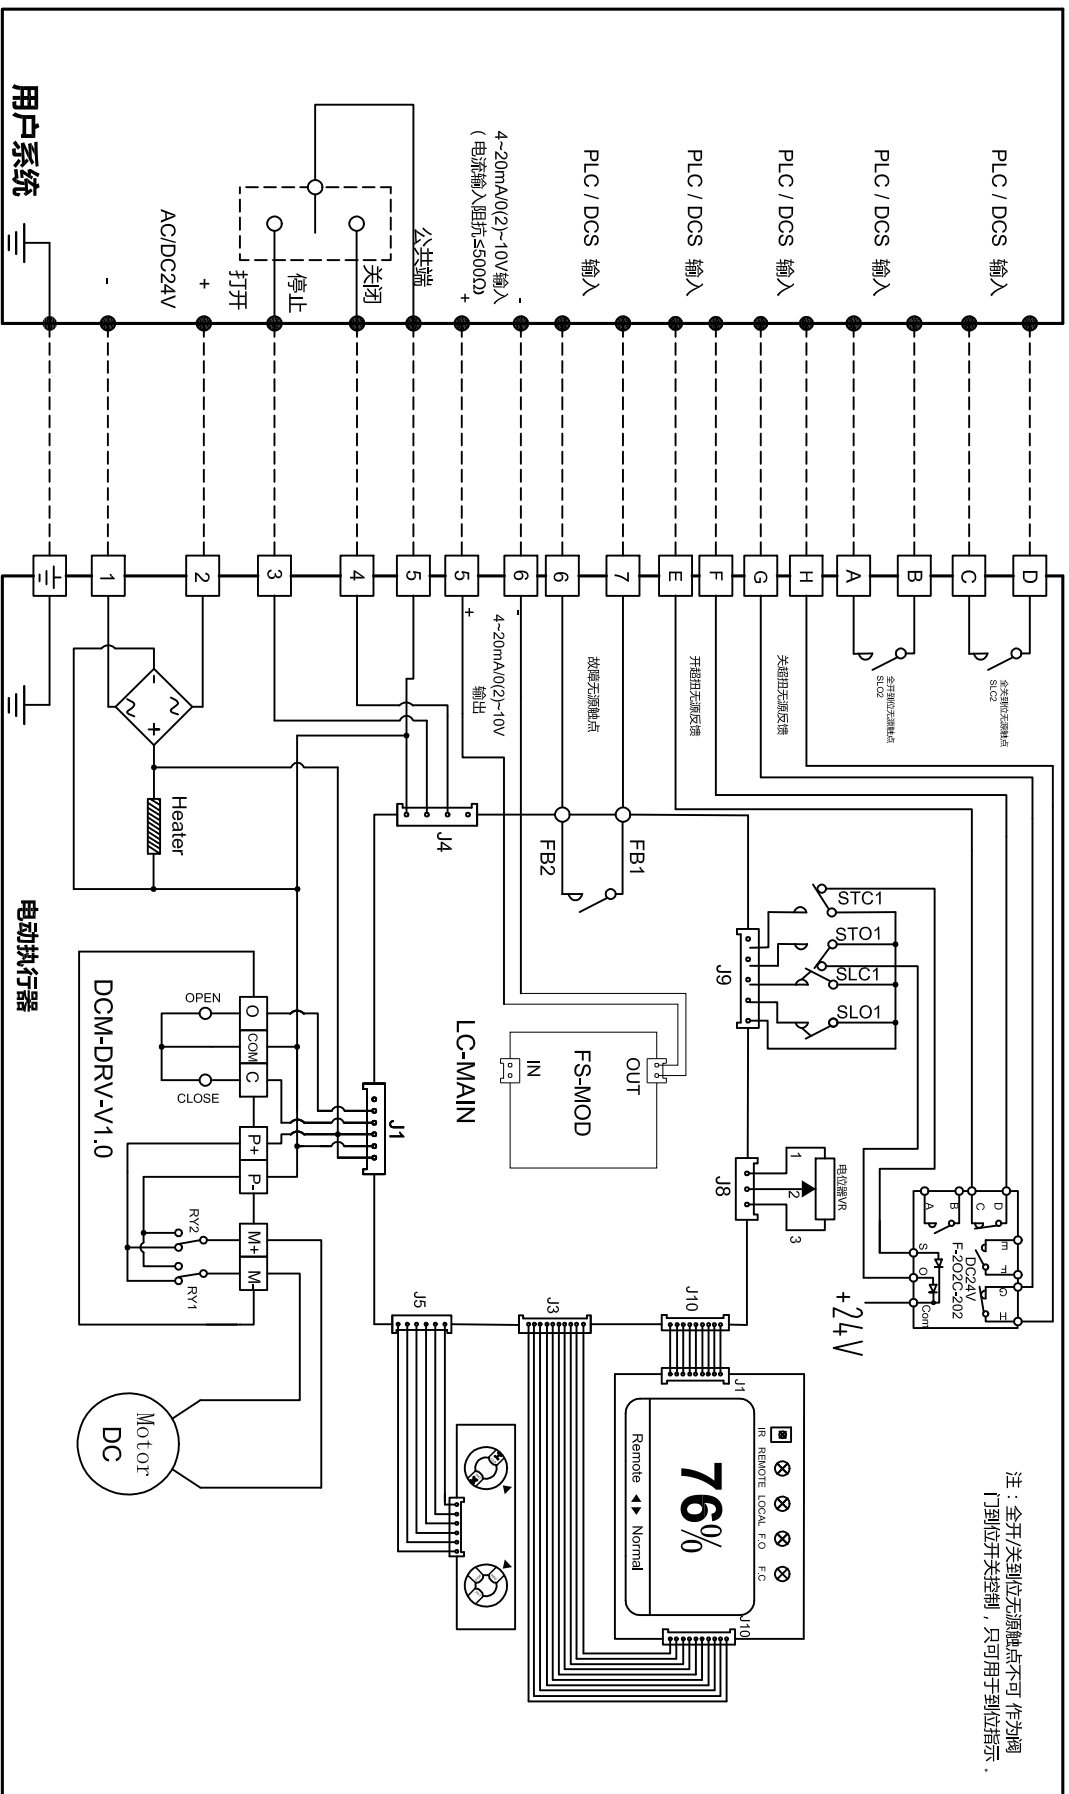

注：全开/关闭到位源触点不可作为阀门到位开关控制，只可用于到位指示。

请务必接好接地端子 G。

NO. 219000000911

V1.0